



Пример подключения устройства СИГМА S-3003 (AT-MODEM)

Терминал с RS-232



Терминал с RS-485



«Масса»

Внимание!


Для взаимодействия с внешним управляющим устройством должен быть использован только один из интерфейсов: RS-232 или RS-485.

Рекомендуется использовать RS-232

Кнопка

+U

СИГМА

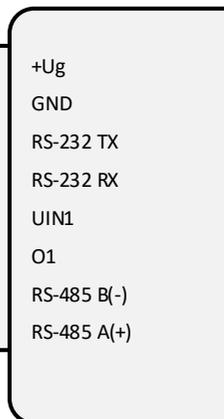

Внешняя нагрузка

Диод 1N4007

Предохранитель

Предохранитель (1A)



«Масса»